


# VILLE DE VALCOURT

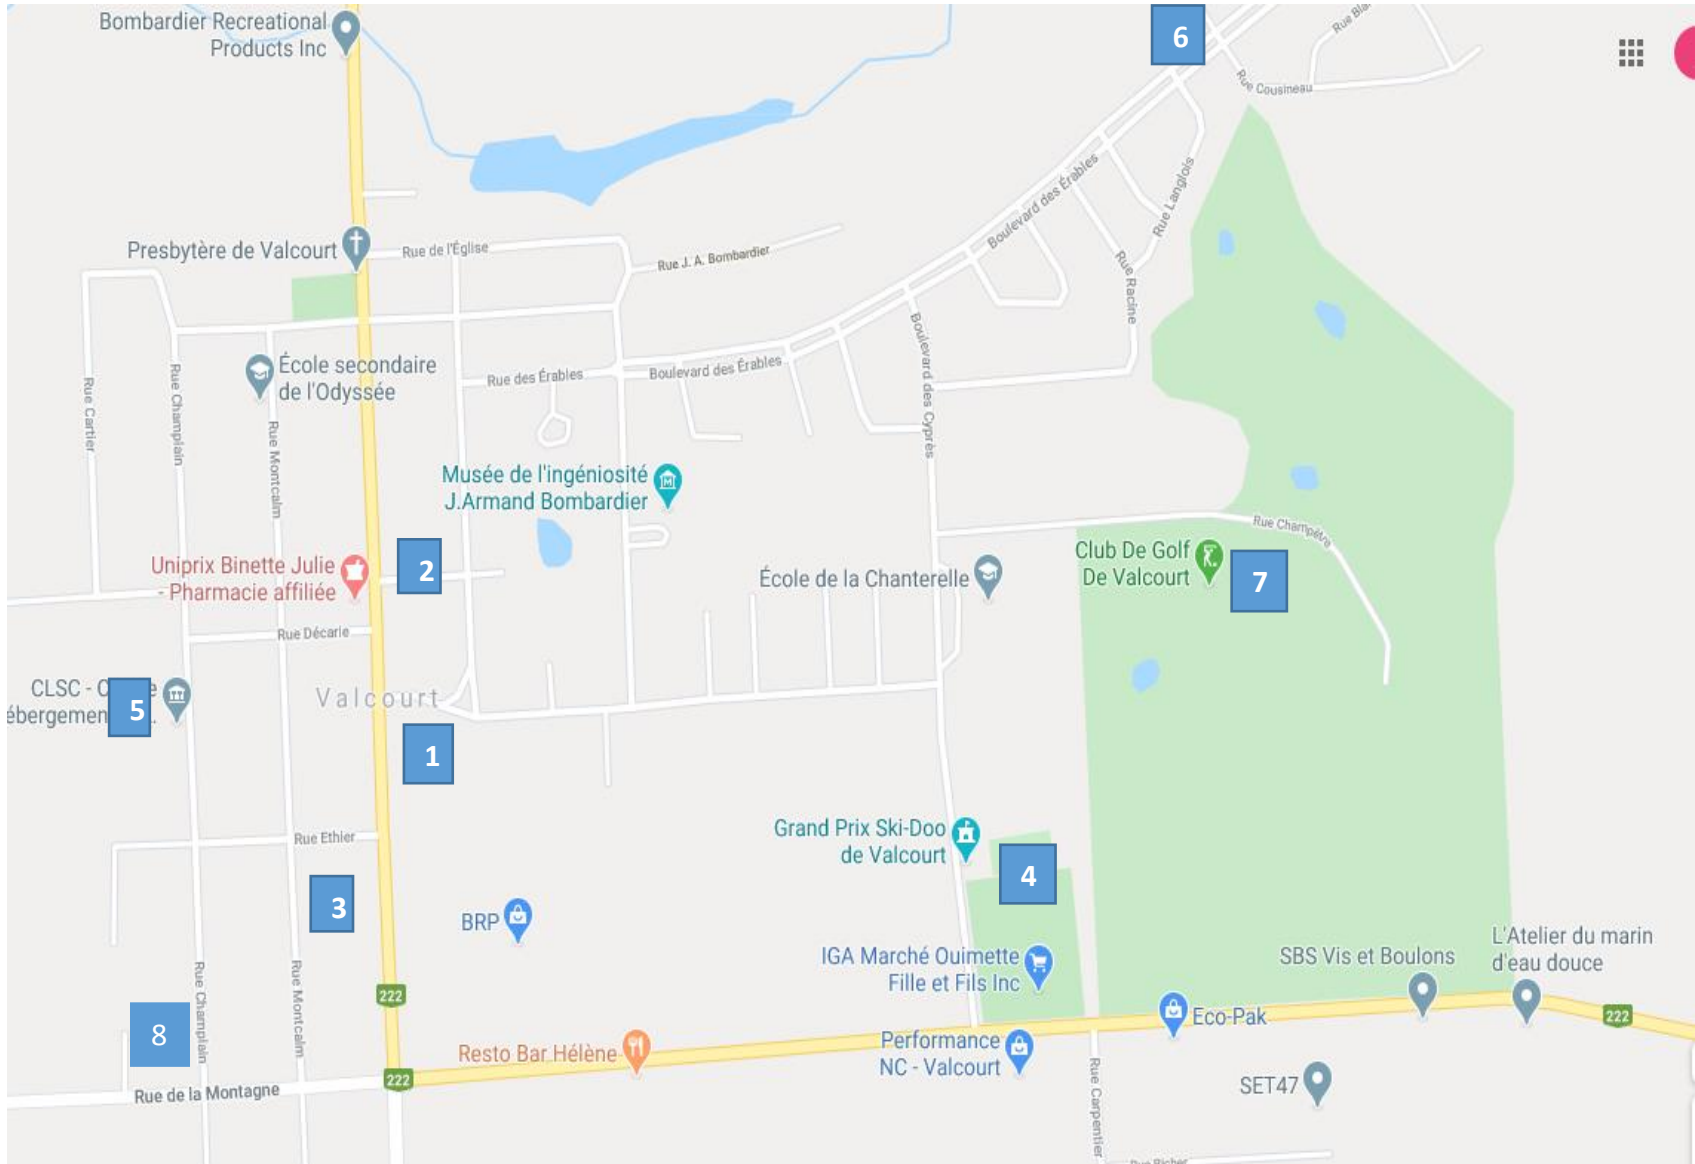

**ANNEXE 1**  
**RAPPORT ANNUEL 2022**  
**VILLE DE VALCOURT**

**Plan de localisation des points d'échantillonnage**  
*(Article 21.0.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable – 22 février 2012)*

Nom de l'installation de distribution : **VILLE DE VALCOURT**

Numéro d'identification de l'installation de distribution : **13425582-07-01**

Nombre de personnes desservies : **2165 habitants**

Date de réalisation de ce plan d'échantillonnage : **13-02-2023**

Date de mise à jour : **13-02-2023**

Nom du responsable légal de l'installation de distribution : **Ville de Valcourt**

Représentant responsable du présent bilan :

- Nom : **M. Jean-Yves Bullier**
- Numéro de téléphone : **450-532-3313 #1348**
- Courriel : **jean-yves.bullier@valcourt.ca**

Informations concernant les plans de localisation du réseau de distribution d'eau potable :

Une copie des cartes de référence utilisées pour localiser géographiquement les points d'échantillonnage retenus pour fins de suivi analytique de l'eau potable distribuée est disponible à la station de production d'eau potable, pour consultation.

Celles-ci comprennent également les secteurs dont les caractéristiques hydrauliques permettent d'y confiner toute contamination de l'eau du système distribution.

Ces renseignements pourront notamment servir à isoler des secteurs particuliers du réseau de distribution en vue d'émission ciblée d'un avis d'ébullition pour donner suite à la détection d'une non-conformité réglementaire, par exemple.

### Justification des points d'échantillonnage sélectionnés

Numéro d'identification du point d'échantillonnage sur la Carte	Adresse ou nom du lieu	Paramètres visés par les analyses à cet endroit	Raison du choix du lieu de prélèvement	Autres éléments d'information pertinents
1	Hôtel de ville 1155 Rue St-Joseph	Coliformes totaux, Colonies atypiques. Escherichia coli Turbidité Nitrites/nitrates Cuivre/Plomb	Centre réseau	C-4 sur la carte
2	1124 Rue St-Joseph	Idem	Centre réseau	C-4 sur la carte
3	484 Rue Ethier	Idem	Centre réseau	D-3 sur la carte
4	Aréna 1111 Boulevard des Cyprès	Coliformes totaux, Colonies atypiques. Escherichia coli THM Cuivre/Plomb	Extrémité réseau	D-5 sur la carte
5	CLSC 1150 Rue Champlain	Idem	Extrémité réseau	C-3 sur la carte
6	915 Rue Bissonnette	Idem	Extrémité réseau	A-6 sur la carte
7	Restaurant du Golf Rue Champêtre	Escherichia coli THM Coliformes totaux, Colonies atypiques Cuivre/Plomb	Extrémité réseau	C-6 sur la carte

<b>8</b>	<b>1073 Place Maisonneuve (HLM)</b>	<b>Escherichia coli THM Coliformes totaux, Colonies atypiques. Cuivre/Plomb</b>	<b>Extrémité réseau</b>	<b>D-3 sur la carte</b>
----------	---	---	-------------------------	-------------------------

*Note : Les n° d'identification sont également identifiés sur le plan de localisation du réseau de distribution (carte) de la Ville/Municipalité, dont une copie est disponible à la station de production d'eau potable.*

**ANNEXE 1**  
**RAPPORT ANNUEL 2022**  
**VALCOURT**

**Bilan annuel de la qualité de l'eau potable**  
**période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022**

*(Article 53.3 du Règlement sur la qualité de l'eau potable – 22 février 2012)*

Nom de l'installation de distribution : **VILLE DE VALCOURT**

Numéro d'identification de l'installation de distribution : **13425582-07-01**

Nombre de personnes desservies : **2165 habitants**

Date de publication du bilan : **13-02-2023**

Nom du responsable légal de l'installation de distribution : **Ville de Valcourt**

Représentant responsable du présent bilan :

- Nom : **Jean-Yves Bullier**
- Numéro de téléphone : **450-532-3313 #1348**
- Courriel : **[jean-yves.bullier@valcourt.ca](mailto:jean-yves.bullier@valcourt.ca)**

Liste des points d'échantillonnage utilisés :

<b>N° d'identification</b>	<b>Adresse de localisation</b>
<b>1</b>	<b>1155, rue St-Joseph</b>
<b>2</b>	<b>1124, Rue St-Joseph</b>
<b>3</b>	<b>484, rue Ethier</b>
<b>4</b>	<b>Aréna, 1111 boul. des Cyprès</b>
<b>5</b>	<b>CLSC, rue Champlain</b>
<b>6</b>	<b>915, rue Bissonnette</b>
<b>7</b>	<b>Restaurant du Golf, rue Champêtre</b>
<b>8</b>	<b>1073 Place Maisonneuve</b>

## 1. Analyses microbiologiques réalisées sur l'eau distribuée

(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

	Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation (N <sup>bre</sup> par mois x 12)	Nombre total d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité	Nombre d'échantillons ayant présenté un dépassement de la norme applicable
<b>Coliformes totaux</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>1</b>
<b>Coliformes fécaux où <i>Escherichia coli</i></b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>0</b>

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :

Date du prélèvement	Paramètre en cause	N° d'identification Du lieu de prélèvement	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation
24-05-2022	Coliformes totaux	Aréna Valcourt	10	Aucun résultat pour les coliformes totaux en raison d'une interférence car >200 colonies atypiques	Analyses pour retour conformité sur 2 jours consécutifs et résultats conformes. Point de prélèvement supprimé temporairement car mauvaises conditions de prélèvements

## 2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l'eau distribuée

(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

	Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation	Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité	Nombre d'échantillons ayant présenté un dépassement de la norme applicable
Antimoine	1	1	0
Arsenic	1	1	0
Baryum	1	1	0
Bore	1	1	0
Cadmium	1	1	0
Chrome	1	1	0
Cuivre	5	5	0
Cyanures	1	1	0
Fluorures	1	1	0
Nitrites + nitrates	4	4	0
Mercure	1	1	0
Plomb	5	5	0
Sélénium	1	1	0
Uranium	1	1	0
<i>L'analyse du paramètre est requise seulement pour les réseaux dont l'eau est ozonée :</i>			
<b>Bromates</b>			
<i>L'analyse du paramètre est requise seulement pour les réseaux dont l'eau est chloraminée :</i>			
<b>Chloramines</b>			
<i>L'analyse du paramètre est requise seulement pour les réseaux dont l'eau est traitée au bioxyde de chlore :</i>			
<b>Chlorites</b>			
<b>Chlorates</b>			

**Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances inorganiques :**

■ Aucun dépassement de norme

<b>Date de prélèvement</b>	<b>Paramètre en cause</b>		<b>N° d'identification du lieu de prélèvement</b>	<b>Norme applicable</b>	<b>Résultat obtenu</b>	<b>Mesure prise pour informer la population le cas échéant, et corriger la situation</b>



### 3. Analyses de la turbidité réalisées sur l'eau distribuée

(Article 21 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

	Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation	Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité	Nombre d'échantillons ayant présenté un dépassement de la norme applicable
Turbidité	12	12	0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :

■ Aucun dépassement de norme

Date de prélèvement	N° d'identification du lieu de prélèvement	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation
		5 UTN		

## 4. Analyses des substances organiques réalisées sur l'eau distribuée

### 4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes

(Article 19 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

Exigence non applicable (*réseau desservant 5 000 personnes ou moins*)

Réduction des exigences de contrôle étant donné que l'historique montre des concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable (*exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois*)

Paramètre	Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation	Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité	Nombre d'échantillons ayant présenté un dépassement de la norme applicable
Pesticides			
Autres substances organiques			

Informations additionnelles (si requis) :

### 4.2 Trihalométhanes

(Article 18 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

Exigence non applicable (*réseau non chloré*)

Paramètre	Nombre minimal d'échantillons exigé par la réglementation	Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité	Moyenne annuelle des résultats trimestriels (µg/l) Norme : 80 µg/l
<b>Trihalométhanes totaux</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>37,5</b>

### 4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances organiques et les trihalométhanes

■ Aucun dépassement de norme

Date de prélèvement	Paramètre en cause	N° d'identification du lieu de prélèvement	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation

**5. Analyses dans l'eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d'une norme de qualité à l'annexe 1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable**

(Article 42 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

■ Aucune analyse facultative réalisée sur ces paramètres

	<b>Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité</b>	<b>Nombre d'échantillons ayant présenté un dépassement de la norme applicable</b>	<b>Raison justifiant le prélèvement et le paramètre en cause</b>
Acides haloacétiques (AHA)			
Microcystines (exprimés en équivalent toxique de microcystine-LR)			
Nitrites (exprimés en N)			
Autres pesticides ( <i>préciser lesquels</i> )			
Substances radioactives			

**Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d'une norme :**

■ Aucun dépassement de norme ou aucune analyse réalisée sur ces paramètres

Date de prélèvement	N° d'identification du lieu de prélèvement	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population, le cas échéant, et corriger la situation

## Section facultative – Informations additionnelles sur la qualité de l'eau distribuée

### 6. Autres analyses réalisées sur l'eau distribuée pour des paramètres de qualité non visés par une norme

Aucune analyse supplémentaire réalisée sur l'eau distribuée

Paramètre	Valeur moyenne annuelle obtenue	Valeur minimum annuelle obtenue	Valeur maximum annuelle obtenue
Fer	N/D	N/D	N/D
Manganèse	N/D	N/D	N/D

### 7. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : **Jean-Yves Bullier**

Fonction : **Responsable Gestion des Eaux Ville de Valcourt**

Signature :                     **Jean-Yves Bullier**                    

Date : le **13-02-2023**